

検体作成時の注意点


- 一つのスライドガラスに、一つの切片のみをのせてスライドを作製してください。一つのスライドに複数の切片がのっている場合は、検査を受け入れることができません。



- 一つのスライドに、一つの切片のみがのっている



- 針生検検体の場合、一つのブロックに同時に採取した複数のコアが包埋されている

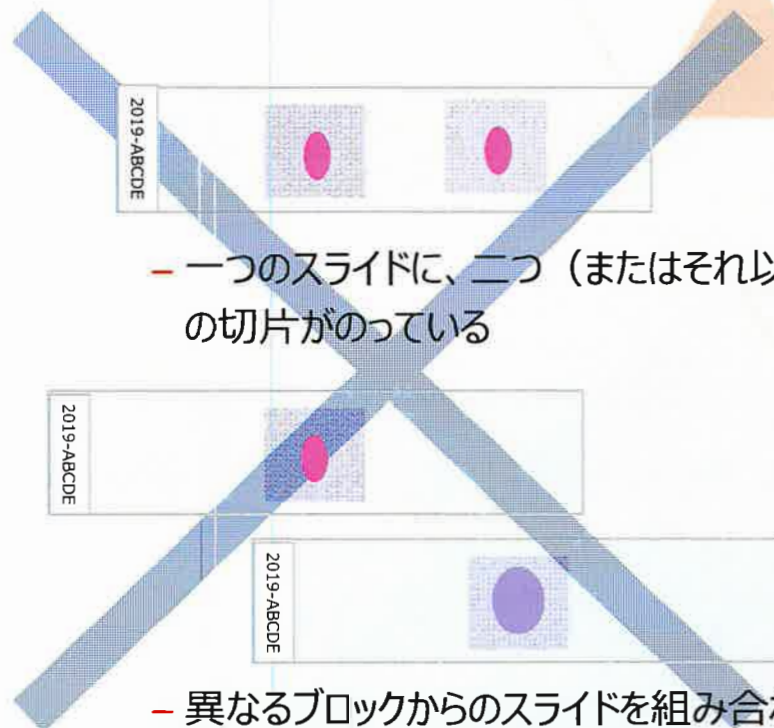

- 一つのスライドに、二つ（またはそれ以上）の切片がのっている

- 異なるブロックからのスライドを組み合わせる

